

# ITGuard<sup>®</sup>

## 이더넷 스마트 트랜스미터 - 운영자 매뉴얼

본 문서의 모든 글은 저작권법에 의해 보호되며 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타문서에 게재하는 것을 엄격히 금지합니다. 위 사항을 어길 경우 법적 책임을 물을 수 있습니다.

(c)2025 (주) 이노튜브 all rights reserved.

## 사용자 주의사항

‘사용자 주의 사항’은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해를 방지하기 위한 것으로 반드시 숙지하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.

- ◆ ‘이더넷 스마트 트랜스미터’ 설정을 시작하시기 전에 설정 사항을 충분히 검토 후 설정을 진행하십시오.
- ◆ 충격에 주의하고, 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오. 충격은 제품 성능 저하 또는 고장, 파손의 원인이 되며, 임의로 분해, 개조 시 서비스를 받을 수 없습니다.

### A급 기기(업무용 방송통신기기)

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로

적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우

전파간섭의 우려가 있습니다.

## 개정 이력

버전	날짜	개정 내용
V1.0	22.06.14	
V1.10	23.10.13	2023 하반기 매뉴얼 점검
V1.11	24.03.26	SNMP, Modbus 포트변경 추가

## 목차

사용자 주의사항.....	1
개정 이력.....	2
▣ 이더넷 스마트 트랜스미터.....	5
제 1 절    이더넷 스마트 트랜스미터.....	5
제 1 조    규격.....	5
제 2 조    주요 기능.....	6
제 3 조    설치 방법.....	7
▣ 운용 사용법.....	9
제 1 절    LCD UI.....	9
제 1 조    화면 구성.....	9
제 2 조    버튼 구성.....	10
제 3 조    설정 메뉴 UI 소개.....	13
1.    Network.....	14
2.    LCD.....	19
3.    Information.....	20
4.    Device.....	22
제 2 절    Web.....	24
제 1 조    화면 구성.....	24


# 이더넷 스마트 트랜스미터 운영자 매뉴얼

1. 로그인 .....	24
2. 기본 화면 구성.....	25
3. Status .....	26
4. Device .....	27
5. Network/Manager.....	28
6. Log.....	37
▣ 점검 및 장애처리 방법 .....	38
제 1 절 전원.....	38
제 2 절 네트워크 .....	39
제 3 절 Web 접속.....	40

## 이더넷 스마트 트랜스미터

### 제 1 절 이더넷 스마트 트랜스미터

#### 제 1 조 규격

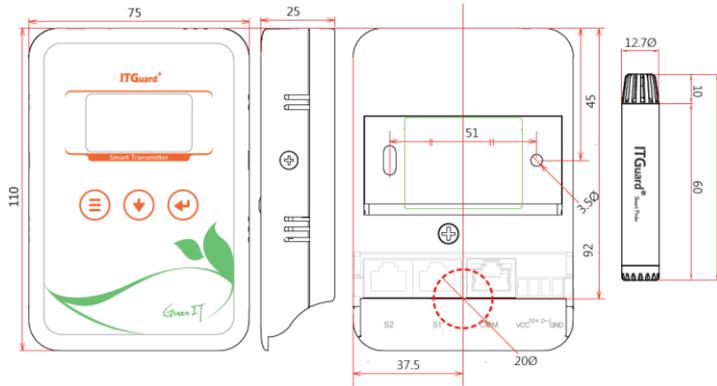

#### 이더넷 스마트 트랜스미터

- 규격(WxHxD) : 75 x 110 x 25(mm)
- 무게 : 90 g
- 전압 : 24V, PoE
- 소모전력 : 792mW(max) 684mW(min) 720mW(avg)
- 포트 수 : 2 Port
- 설치 방식 : Wall mount

#### 센서 프로브

- 센서 운용 조건

운용 조건		
IP-TH2 온도	-40°C ~ 125°C(오차율 ±0.3°C, @0~90°C기준)	
습도	0%RH ~ 100%RH(오차율 ±2%RH, @0~100%기준)	


# 이더넷 스마트 트랜스미터 운영자 매뉴얼

## 제 2 조      주요 기능

- ☞ 이더넷(Ethernet) 통신을 사용하고 POE(Power Over Ethernet) 전원을 지원합니다
- ☞ SNMP, Modbus/TCP, HTTP, Auto MDI/MDI-X를 지원합니다.
- ☞ LCD를 이용하여 측정된 값을 즉시 확인할 수 있습니다.
- ☞ 3개의 소프트 터치 버튼으로 LCD on/off, 센서 뷰 설정, 메뉴 상세 설정 등을 쉽게 조작할 수 있습니다.
- ☞ 최대 2개의 센서 프로브를 연결할 수 있습니다.


# 이더넷 스마트 트랜스미터 운영자 매뉴얼

## 제 3 조 설치 방법

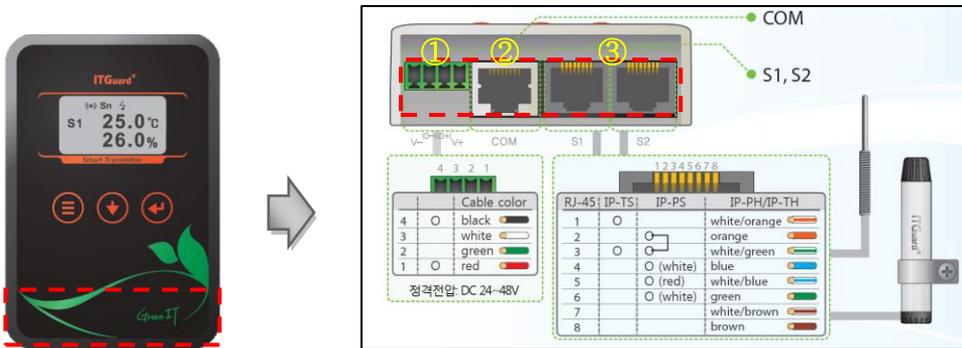

☞ 상위 그림을 참고하여 전원 및 센서 프로브를 설치하십시오.

번호	명칭	내용
①	전원 터미널 블록	DC 24V 전압을 인가합니다.(4pin 터미널 블록 사용) (1번 : V+) (4번 : V-) 순으로 선을 배열합니다.(2,3번은 사용하지 않습니다.) POE(Power Over Ethernet)전원을 사용할 경우 해당 포트를 사용하지 않습니다.
②	COM	네트워크 랜 케이블(RJ45)을 체결합니다. POE전원을 사용할 경우 해당 포트에 체결하십시오.
③	센서 프로브	센서 프로브를 체결합니다. 표시된 포트에 따라 데이터가 출력됩니다. IE-TH5C -> IP-TS(온도) / IP-TH(온도/습도) 호환 IE-PH5C -> IP-PS(PT100 온도) / IP-PH(PT100 온도/습도) 호환

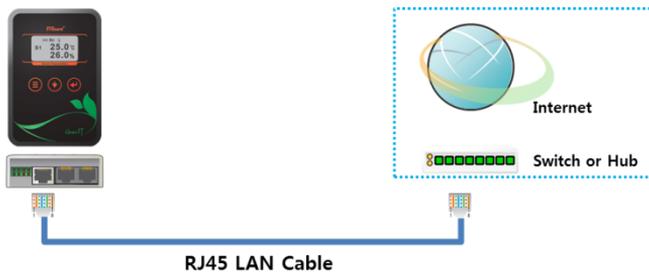

☞ '이더넷 스마트 트랜스미터'를 설치 환경의 네트워크 망에 연결하십시오.

☞ UI 또는 Web을 통해 네트워크 정보를 설정합니다.


※ '이더넷 스마트 트랜스미터'의 기본 IP주소는 "192.168.254.10"입니다.

# 이더넷 스마트 트랜스미터 운영자 매뉴얼

## ㉞ 마운트 키트 체결법



- 기본적으로 랙 또는 벽부에 고정할 수 있도록 **마운트 키트(Mount Kit)**을 제공합니다.



- '이더넷 트랜스미터' 후면에 마운트 키트를 고정할 수 있도록 홈이 있습니다.



- 마운트 키트를 랙 또는 벽부에 고정시킨 후 '이더넷 트랜스미터' 후면의 홈을 체결 시킵니다. (홈에 결속시킨 후 아래로 밀어 고정시킵니다.)




- '이더넷 스마트 트랜스미터' 양 측면에 마운트 키트 고정 나사를 체결 시킵니다.

## ▣ 운용 사용법

- ▣ '이더넷 스마트 트랜스미터'는 LCD와 Web을 통해 직관적 UI를 제공하여 센서 측정 값을 바로 확인할 뿐만 아니라 접속 상태 및 네트워크 수신 상태를 한 눈에 볼 수 있습니다.

### 제 1 절 LCD UI

#### 제 1 조 화면 구성

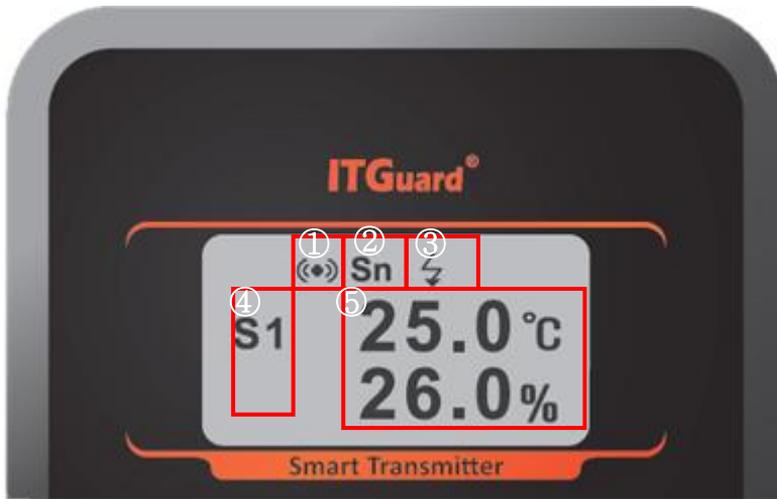

#### 이더넷 스마트 트랜스미터 화면 구성

- ① 네트워크 송·수신 시 표시됩니다.
- ② 화면에 표시되는 Display 모드를 표시됩니다.  
Sn : S1, S2 화면을 교차로 출력됩니다.  
S1 : S1(Sensor 1) 화면이 출력됩니다.  
S2 : S2(Sensor 2) 화면이 출력됩니다.
- ③ 백라이트 상태를 표시됩니다.
- ④ 현재 화면에 출력되는 센서 번호가 출력됩니다.
- ⑤ 센서에 대한 측정 값이 출력됩니다.


제 2 조 버튼 구성



- ㉞ '이더넷 스마트 트랜스미터'의 버튼은 3가지 소프트 터치 버튼으로 구성됩니다. 버튼 조작으로 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.
- ㉞ 기본적으로 LCD 화면은 두 가지 화면 형태를 갖추며 이에 따라 버튼 동작이 달라집니다.
  - ① 센서 뷰 화면 : 센서 측정 값이 표시되는 기본화면
  - ② 설정 메뉴 화면 : 환경 설정 및 정보 확인을 위한 메뉴화면




[센서 뷰 화면]

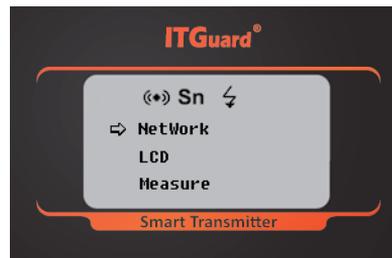

[설정 메뉴 화면]

버튼 구성(센서 뷰 상태)


- ① 버튼1 (☰) 설정 메뉴를 불러옵니다.  
(메뉴)

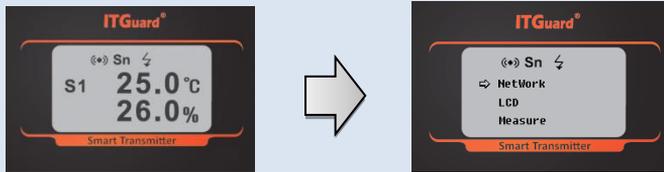

- ② 버튼2 (↓) 표시되는 센서 데이터 화면을 변경합니다.  
(센서 뷰)  
Sn : S1, S2 데이터 교차로 출력  
S1 : S1 데이터 출력  
S2 : S2 데이터 출력



- ③ 버튼3 (↶) 백라이트를 on/off 합니다.  
(LCD on/off)

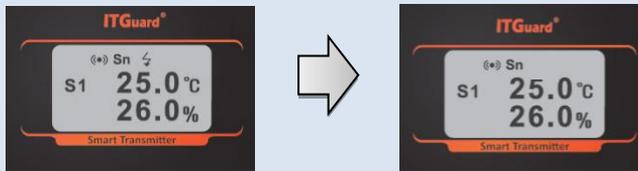

백라이트 on (⚡ 표시)

버튼 구성(설정 메뉴 상태)

- ① 버튼1 (메뉴) ➤ 설정 메뉴를 나오거나, 하위 메뉴가 출력되는 경우 상위 메뉴로 이동합니다.



설정 메뉴 종료




상위 메뉴 이동

- 설정 화면에서는 현재 설정 값을 취소합니다.

- ② 버튼2 (변경) ➤ 설정 메뉴에서 커서를 아래로 이동시키고, 설정 화면인 경우 설정 값을 변경합니다.



커서 이동



값 변경


- ③ 버튼3 (확인) ➤ 하위 메뉴로 이동하거나 설정 값을 저장합니다.



하위 메뉴 이동

### 제 3 조      설정 메뉴 UI 소개

- ☞ '이더넷 스마트 트랜스미터'는 설정 메뉴를 통해 네트워크 정보, 데이터 출력, 보정, 센서 정보 등을 확인 및 설정할 수 있습니다.
- ☞ 메뉴 호출 후 30초동안 입력이 없을 경우, 센서 뷰 화면으로 변환됩니다.

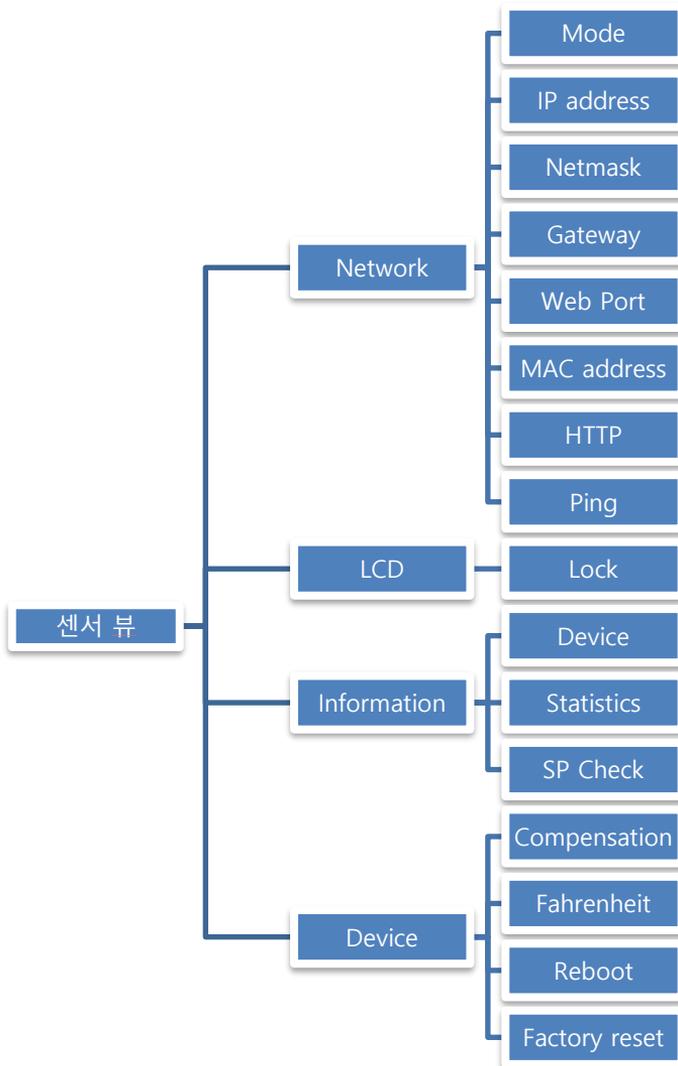

[설정 메뉴 UI 구성도]


# 이더넷 스마트 트랜스미터 운영자 매뉴얼

## 1. Network

☞ '이더넷 스마트 트랜스미터'의 네트워크 정보를 설정합니다.



### ① Mode

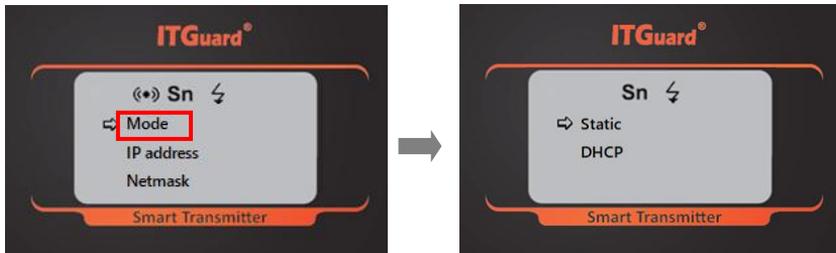

- '이더넷 스마트 트랜스미터'에 적용될 네트워크 모드를 설정합니다.


DHCP : 동적으로 IP 주소를 제공합니다. 별도의 설정이 필요하지 않습니다.

Static : 초기 접속 시 기본 값입니다. 환경에 따라 설정 값을 변경합니다.

※ DHCP 설정 시 IP address, Subnet mask, Gateway를 변경할 수 없습니다.


# 이더넷 스마트 트랜스미터 운영자 매뉴얼

## ② IP address

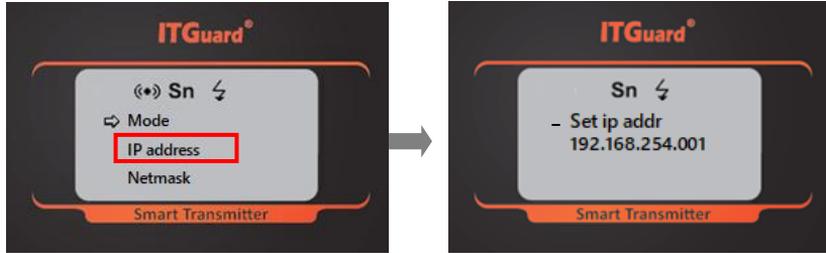


- '이더넷 스마트 트랜스미터'의 IP주소를 설정합니다.
- 하단에 표시되는 커서를 이동시켜 해당 커서의 문자를 변경합니다.
- 출력되는 수 체계는 3자리로 유지되고 최상위 수가 '0'일 경우 공백으로 인식됩니다.
- 기본 IP주소는 "192.168.254.10"입니다.

## ③ Netmask

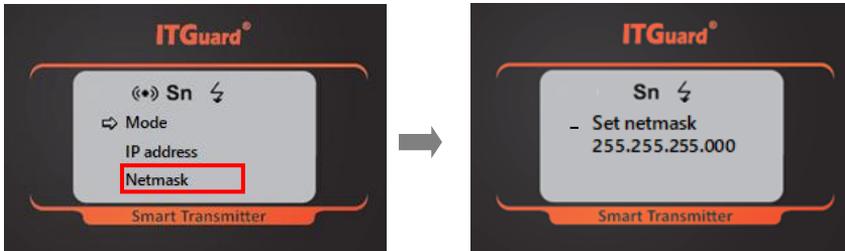


- '이더넷 스마트 트랜스미터'의 Subnet mask를 설정합니다.
- 하단에 표시되는 커서를 이동시켜 해당 커서의 문자를 변경합니다.
- 출력되는 수 체계는 3자리로 유지되고 최상위 수가 '0'일 경우 공백으로 인식됩니다.

④ Gateway

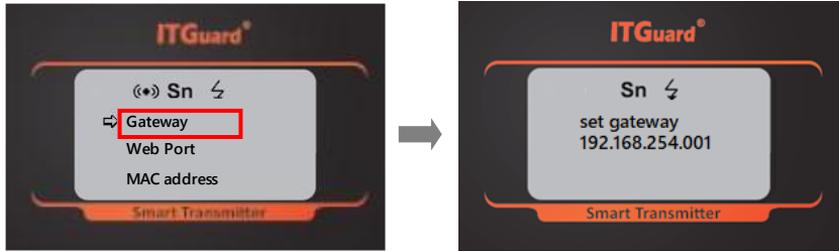

- '이더넷 스마트 트랜스미터'의 Gateway를 설정합니다.
- 하단에 표시되는 커서를 이동시켜 해당 커서의 문자를 변경합니다.
- 출력되는 수 체계는 3자리로 유지되고 최상위 수가 '0'일 경우 공백으로 인식됩니다.


⑤ Web Port

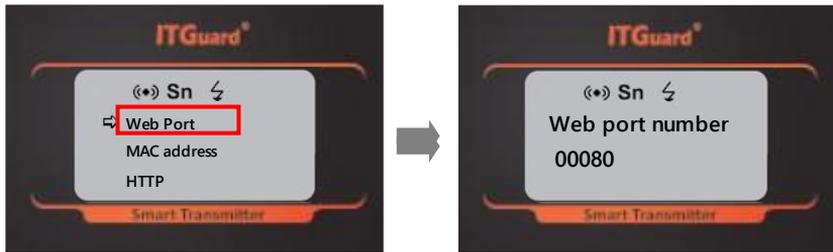

- '이더넷 스마트 트랜스미터'의 http 포트를 설정합니다.
- 하단에 표시되는 커서를 이동시켜 해당 커서의 숫자를 변경합니다.
- 기본값은 00080 입니다.




⑥ MAC address

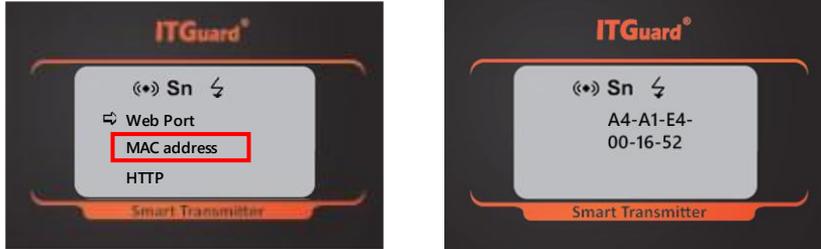


- '이더넷 스마트 트랜스미터'의 MAC주소를 확인합니다.

⑦ HTTP

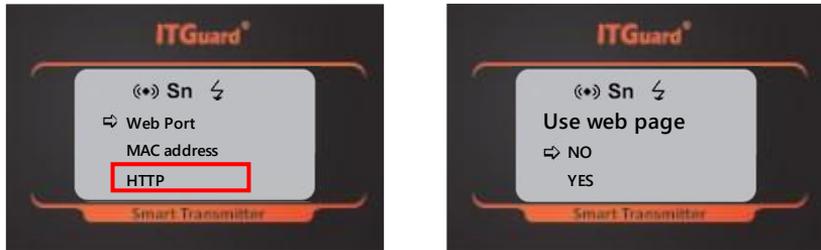

- '이더넷 스마트 트랜스미터'의 web UI 사용 여부를 설정합니다.
- 해당 설정을 YES로 하면 인터넷 브라우저를 통해 접속할 수 없습니다.
-

⑧ Ping

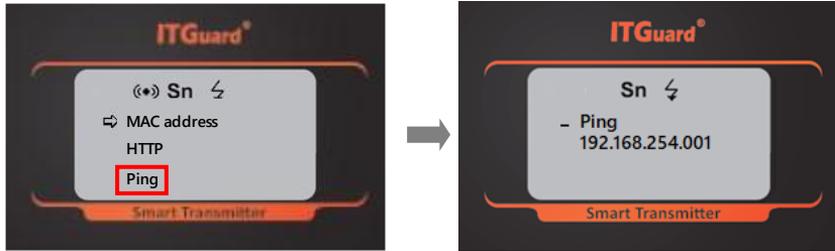

- 트랜스미터와 같은 망에 있는 장비로 Ping을 보내 연결상태를 확인합니다.
- 하단에 표시되는 커서를 이동시켜 해당 커서의 문자를 변경합니다.
- 연결하고자 하는 장비의 IP를 입력한 뒤 확인 버튼을 누르면 ping을 보내는 과정이 진행되며 5초 이내로 결과를 알려줍니다.

[과정 진행]

[결과: 성공]

[결과: 실패]




2. LCD



☞ LCD 상에 출력되는 기본 화면(센서 뷰)에 대한 설정입니다.

① Lock

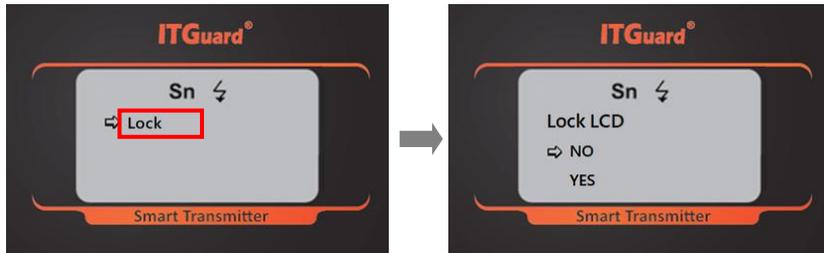


- '이더넷 스마트 트랜스미터'의 LCD 표시여부를 설정합니다.
- 'YES'로 설정할 경우, LCD에서는 모델명만 출력되고 센서 수집 정보는 출력되지 않습니다.

3. Information




☞ 장치 정보를 나타냅니다.

● Device

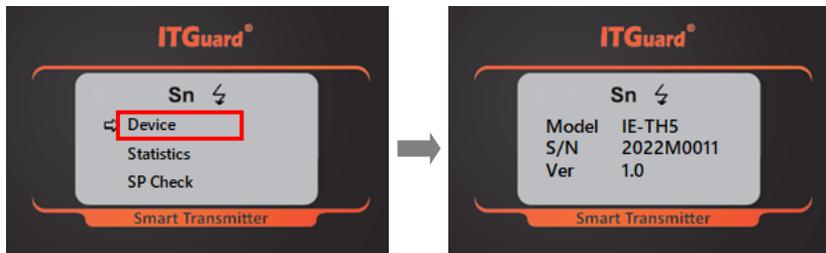

● 해당 장비의 모델명, 일련번호, 버전을 나타냅니다.

● Statistics

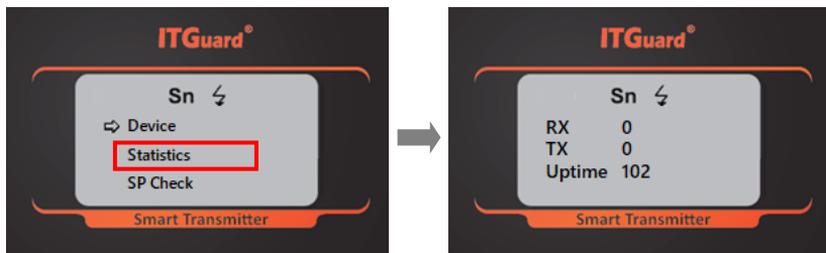

● 장비의 데이터 송·수신 횟수 및 작동 시간을 확인할 수 있습니다.


RX : 데이터 수신

TX : 데이터 송신

Uptime : 전원이 들어온 이후의 시간(단위: 초)

전원이 나갈 경우 Uptime 값은 리셋 됩니다.

- SP Check

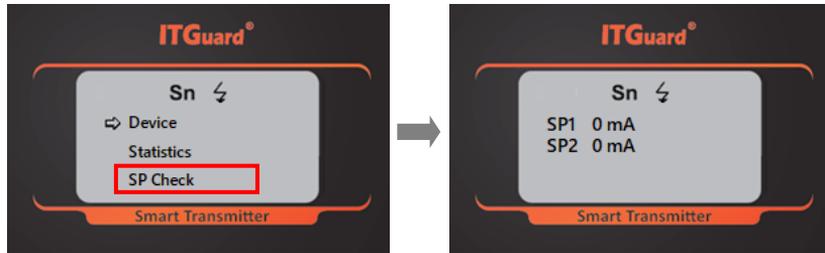


- 센서 포트의 전류를 확인하여 과전류 여부를 체크합니다.  
SP1 : 1번 포트의 전류  
SP2 : 2번 포트의 전류

4. Device



장비 보정, 재부팅, 팩토리 리셋 설정을 수행합니다.



① Compensation

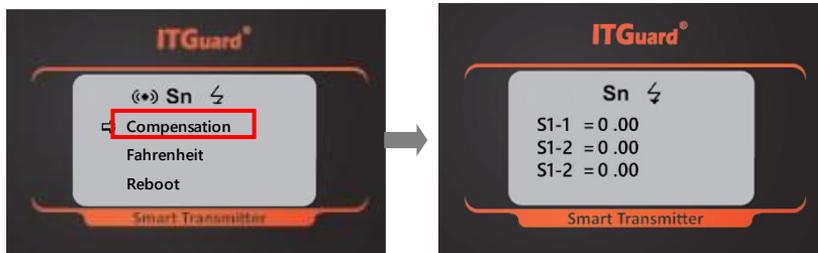

- 센서 데이터에 대한 보정 값을 입력합니다. 음수 입력이 가능합니다.
- 습도의 경우 절대 값이 아닌 배율을 입력합니다.
- 출력 값 = 측정값+(측정값x보정값)
- 예시) 측정 값이 30%RH, 보정 값이 0.5일 때, 출력 값은 45%RH입니다.
- 다음과 같이 보정 값이 적용됩니다.
- S1-1 : S1 온도/S1-2 : S1 습도
- S2-1 : S2 온도/S2-2 : S2 습도
- 커서는 S1-1 -> S1-2 -> S2-1-> S2-2 순으로 이동되고 S2-2의 마지막 문자 위치까지 이동해야 설정 값이 저장됩니다.


※ 센서 교체 시 보정 값을 재 설정해야 합니다.

② Fahrenheit

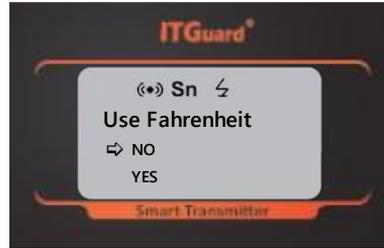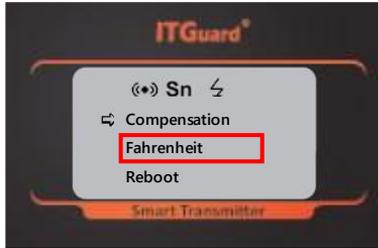


- 화씨 사용 여부를 설정합니다.

③ Reboot

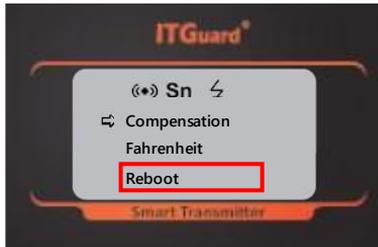

- 장비를 재부팅 합니다.

④ Factory reset

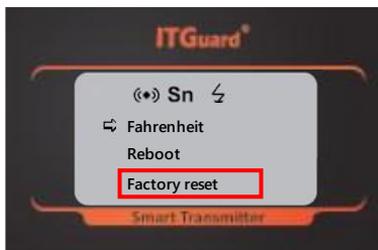

- 장비 설정을 초기화하고 재부팅 합니다.

## 제 2 절 Web

- ☞ '이더넷 스마트 트랜스미터'는 연결된 인터넷 망 내의 PC를 통해 웹 접속이 가능합니다. 웹을 통하여 실시간으로 센서 측정값을 확인할 수 있고, 네트워크 및 기본 설정 등을 변경, 저장할 수 있습니다.

### 제 1 조 화면 구성

#### 1. 로그인




The image shows a login screen for the IE-SX device. At the top, the text 'IE-SX' is displayed in a large, bold, black font. Below this, there are two input fields: one labeled 'ID' and one labeled 'Password'. Both fields are empty. Below the input fields is a button labeled 'Login'.

- Web으로 최초 접속할 경우 로그인 화면이 출력됩니다.
- 비밀번호를 입력하고 '로그인' 버튼을 클릭하면 상태 페이지로 이동합니다.

Default ID : itguard

Default 비밀번호: IT!admin01#


## 2. 기본 화면 구성

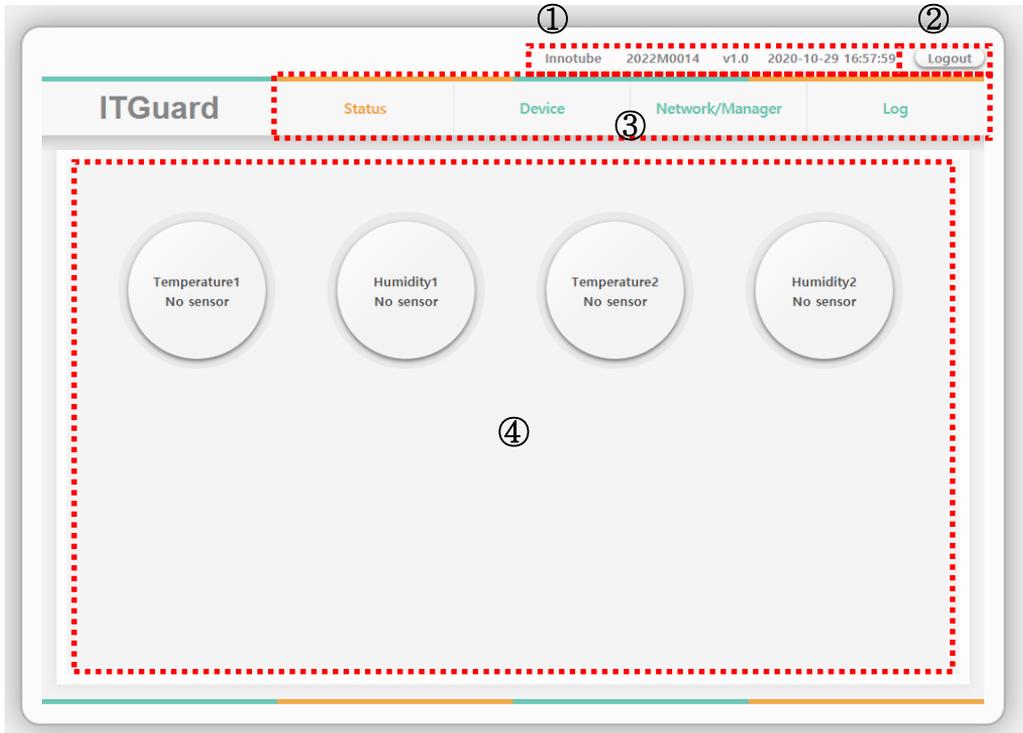

### Web 화면 구성

- ① 장비 위치 / 장비 Serial Number / 버전 / 장비 시간 이 표시됩니다.
- ② Web 접속을 종료합니다.
- ③ Status : 센서의 실시간 측정 값 출력 페이지로 이동합니다.  
Device : 임계 값을 통한 알람 설정 페이지로 이동합니다.  
Network/Manager : 네트워크, SNMP, 관리자 설정 페이지로 이동합니다.  
Log : 알람 및 시스템 로그 출력 페이지로 이동합니다.
- ④ 선택된 메뉴에 따라 페이지가 출력되는 공간입니다.


3. Status

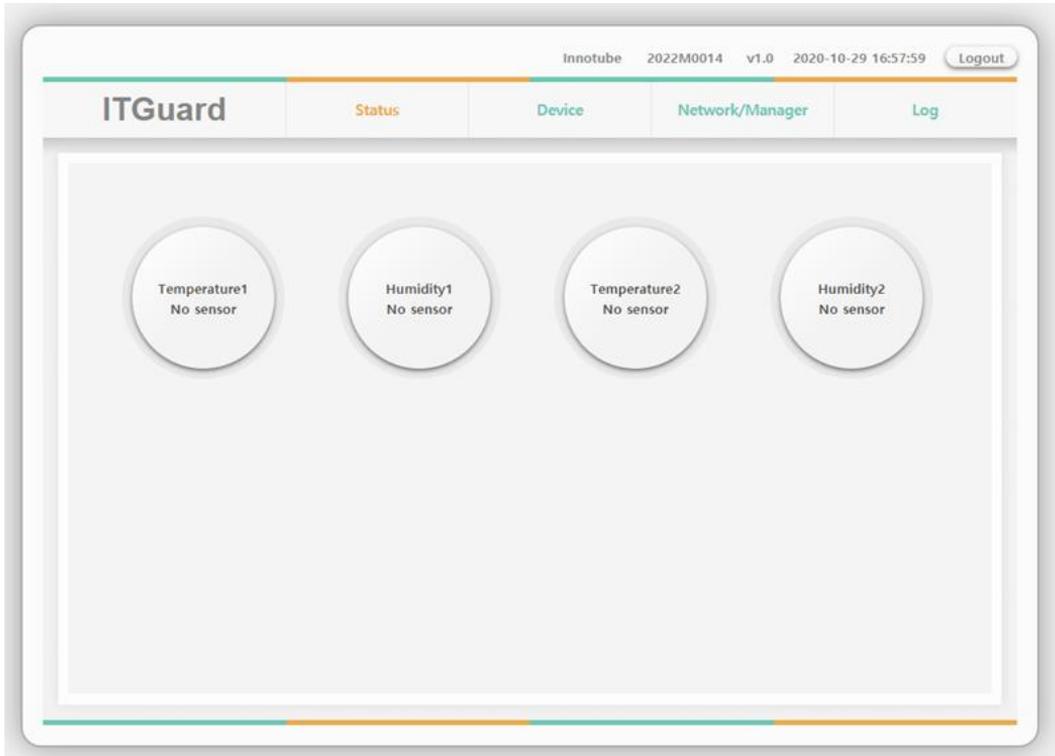

- 로그인 후 상태 페이지로 이동합니다.
- 현재 체결된 센서의 측정 데이터가 실시간으로 표시됩니다.
- 클릭 시 해당 포트의 소모 전류를 표시합니다.




4. Device

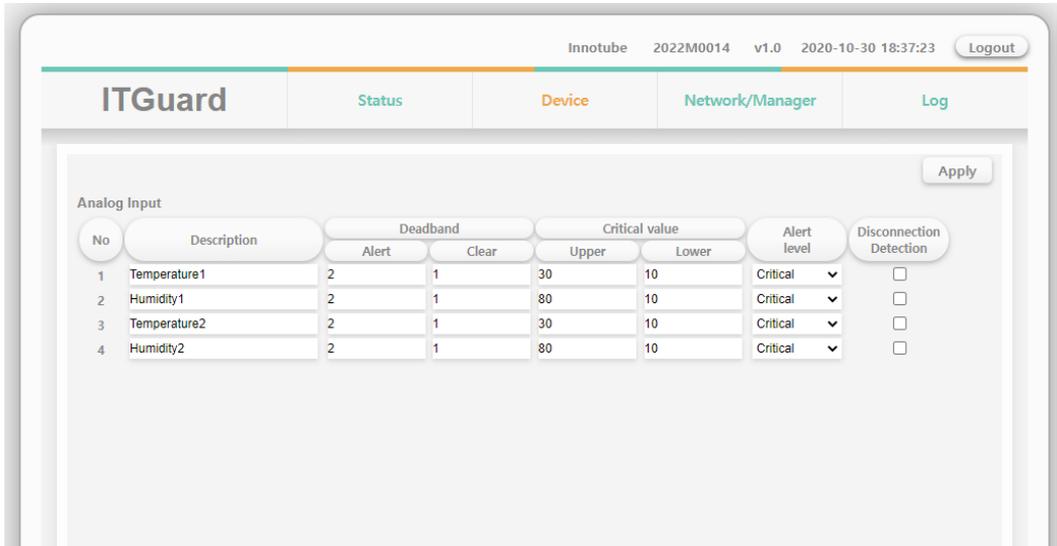

Analog Input 데이터 설정		
①	Description	데이터에 대한 설명을 입력합니다. UI 전반에 걸쳐, 해당 데이터를 나타내는 데 사용됩니다.
②	Deadband	Alert : 최초 임계치를 초과한 시각에서 지정된 수치(초 단위)가 유지되었을 경우, 경보가 발생되도록 설정합니다. 예) Upper Critical value 가 50 이고 Alert Deadband가 2 일 때, 측정 값이 50을 2초 이상 지속적으로 초과하면 경보 발생 Clear : 경보 해제 시, 측정 값이 '임계치-Clear Deadband' 이내가 되어야만 해제되도록 설정합니다. 예) Upper Critical value 가 50 이고 Clear Deadband가 2 일 때, 측정 값이 50을 초과하면 경보 발생. 측정 값이 48 미만이면 경보 해제
③	Critical Value	측정 값이 Upper를 초과하거나, Lower 미만 일 때 경보를 발생시킵니다.
④	Alert level	경보의 위험 수준을 선택합니다.
⑤	Control	경보가 발생되었을 때 동작 시킬 제어기기를 선택합니다.
⑥	Disconnection Detection	Analog Input 포트에 센서 프로브가 장착되어 있지 않으면 경보를 발생시킵니다. 설정한 Trap 서버로 발생한 경보를 전송합니다.


5. Network/Manager

① 네트워크

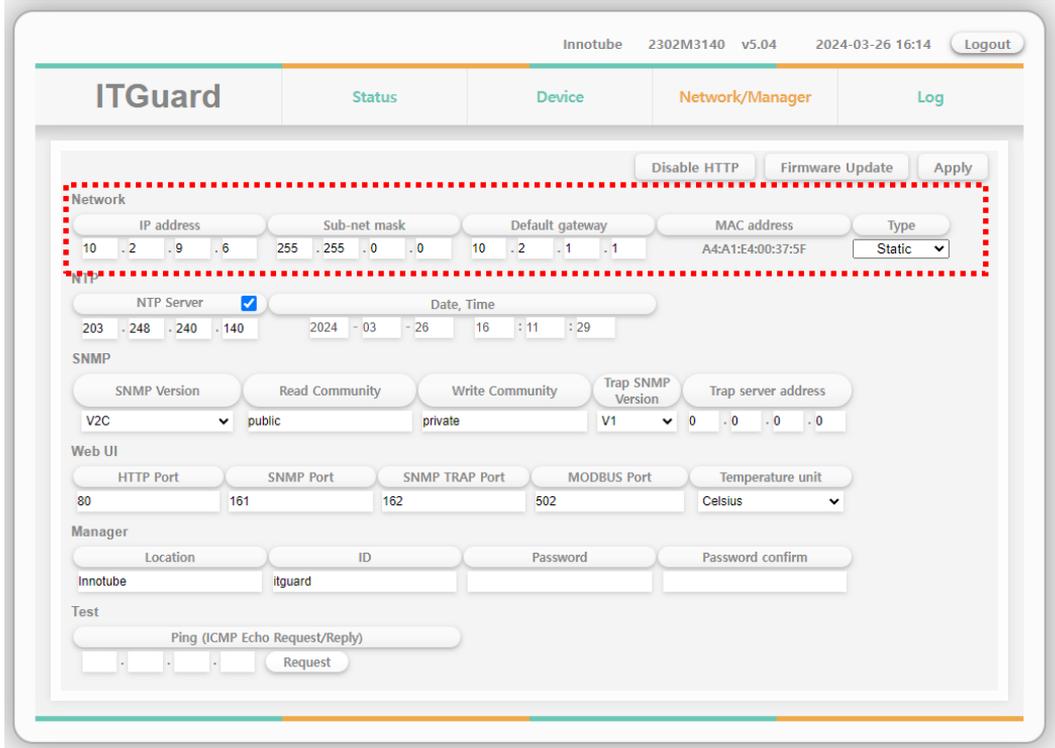


Network 설정		
①	IP address	IP주소를 입력합니다.
②	Sub-net mask	서브넷 마스크 주소를 입력합니다.
③	Default gateway	게이트웨이 주소를 입력합니다.
④	MAC address	접속 중인 장비의 MAC 번호를 확인할 수 있습니다.
⑤	Type	네트워크 설정을 DHCP로 할지 수동으로 할지 설정합니다.

② NTP

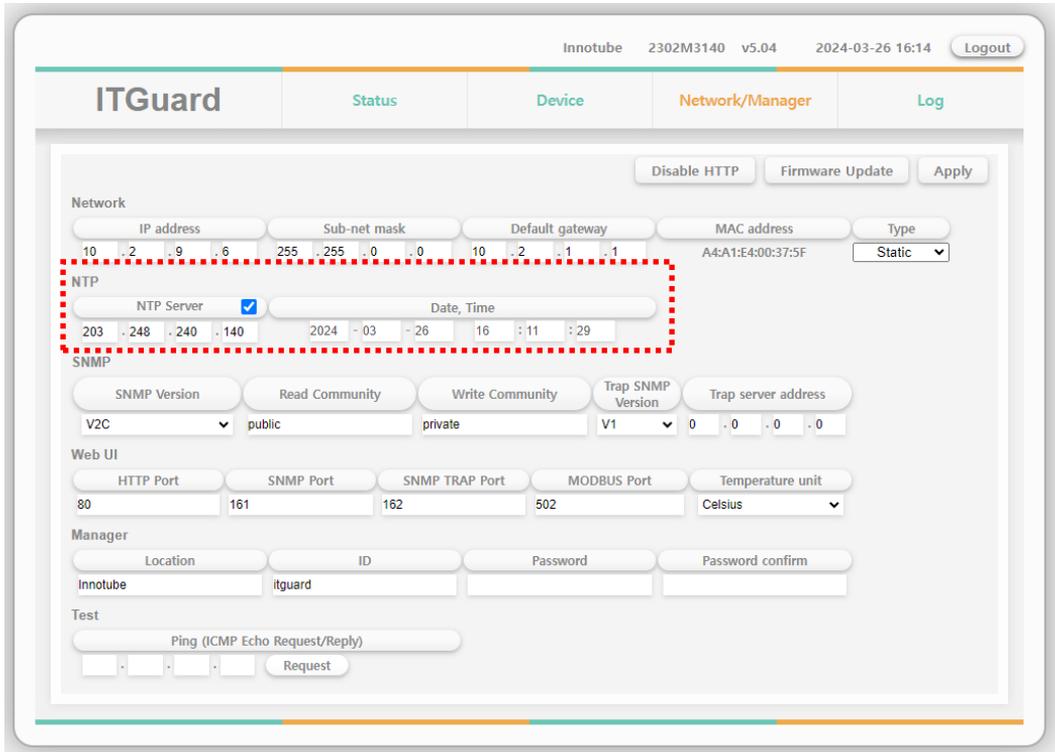


NTP 설정		
①	NTP server	장비의 시간을 입력한 타입서버와 동기화 합니다.
②	Date, Time	NTP 서버의 체크를 해제할 경우 현재 시각을 직접 입력하여 설정 합니다.

③ SNMP

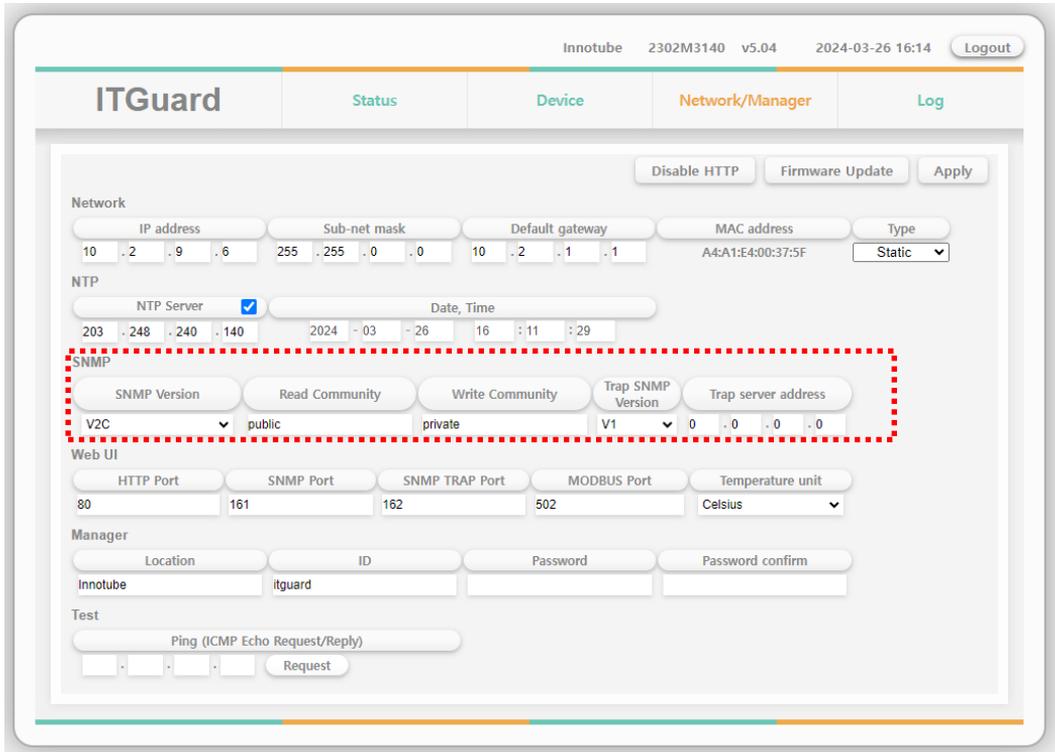


SNMP version V2C 설정		
①	SNMP Version	SNMP 버전을 설정합니다. [V2C] ※V2C는 SNMP V1 기능을 포함합니다.
②	Read Community	읽기 커뮤니티의 정보를 입력합니다.
③	Write Community	쓰기 커뮤니티의 정보를 입력합니다.
④	Trap server address	트랩 서버 IP를 설정합니다.
SNMP version V3 설정		
①	SNMP Version	SNMP 버전을 설정합니다. [V3]
②	Auth Algorithm/key	인증 알고리즘을 설정하고 키를 입력합니다. [None, MD5, SHA]
③	Priv Algorithm/key	암호 알고리즘을 설정하고 키를 입력합니다. [None, DES, AES]
④	Trap server address	트랩 서버 IP를 설정합니다.

④ Web UI

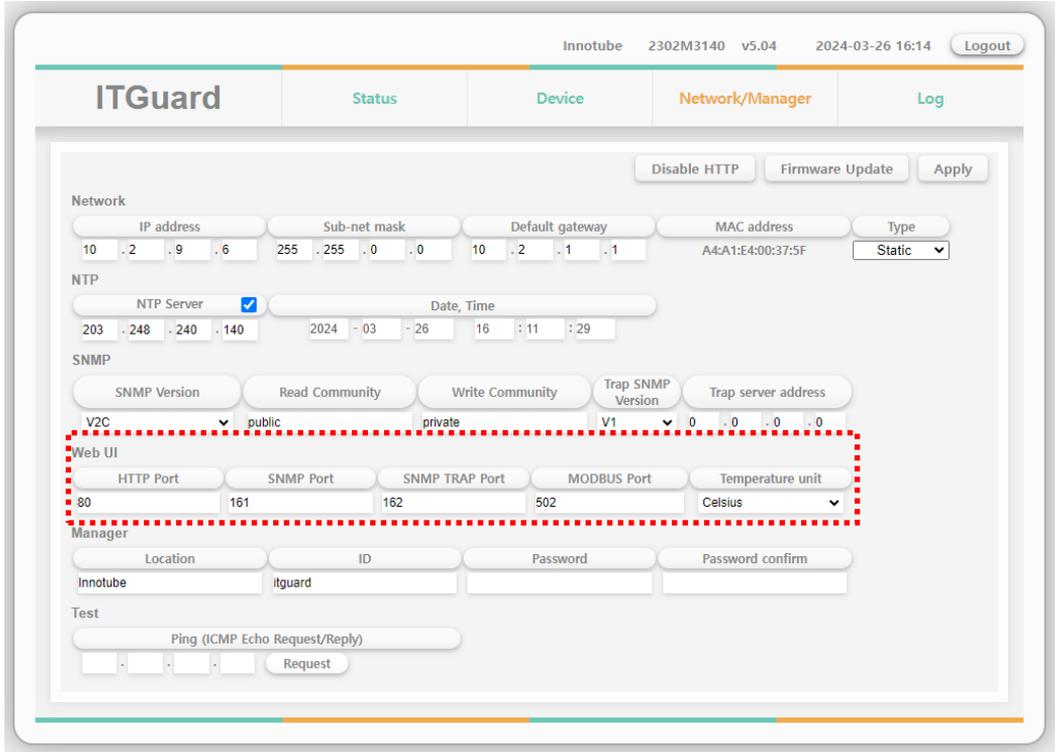


Manager 설정		
①	HTTP Port	HTTP 포트를 설정합니다. 기본값은 80입니다.
②	SNMP Port	SNMP 포트를 설정합니다. 기본값은 161입니다.
③	SNMP TRAP Port	SNMP Trap 포트를 설정합니다. 기본값은 162입니다.
④	MODUBS Port	Modbus 포트를 설정합니다. 기본값은 502입니다.
⑤	Temperature unit	온도표기를 설정합니다. (섭씨, 화씨)

⑤ Manager

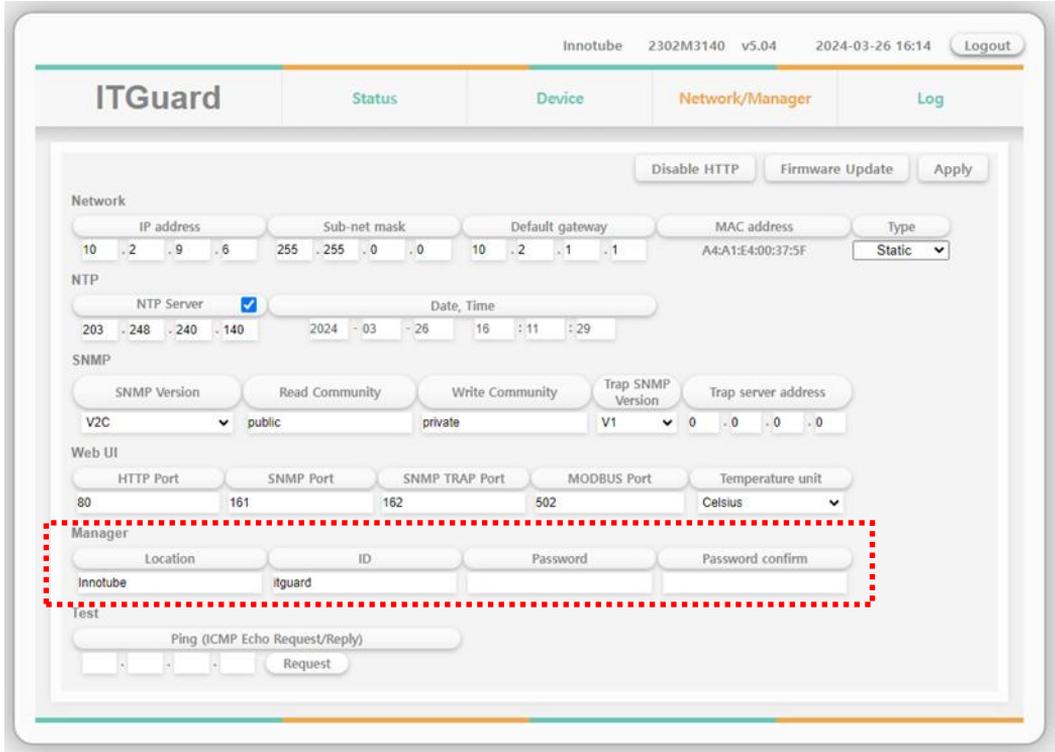

Manager 설정		
①	Location	장비 위치를 설정합니다. 웹페이지 상단에 표시됩니다.
②	ID	사용자의 ID를 설정합니다.
③	Password	사용자의 비밀번호를 설정합니다.
④	Password confirm	사용자의 비밀번호를 설정했을 때 바뀐 번호를 확인합니다.

⑥ Test

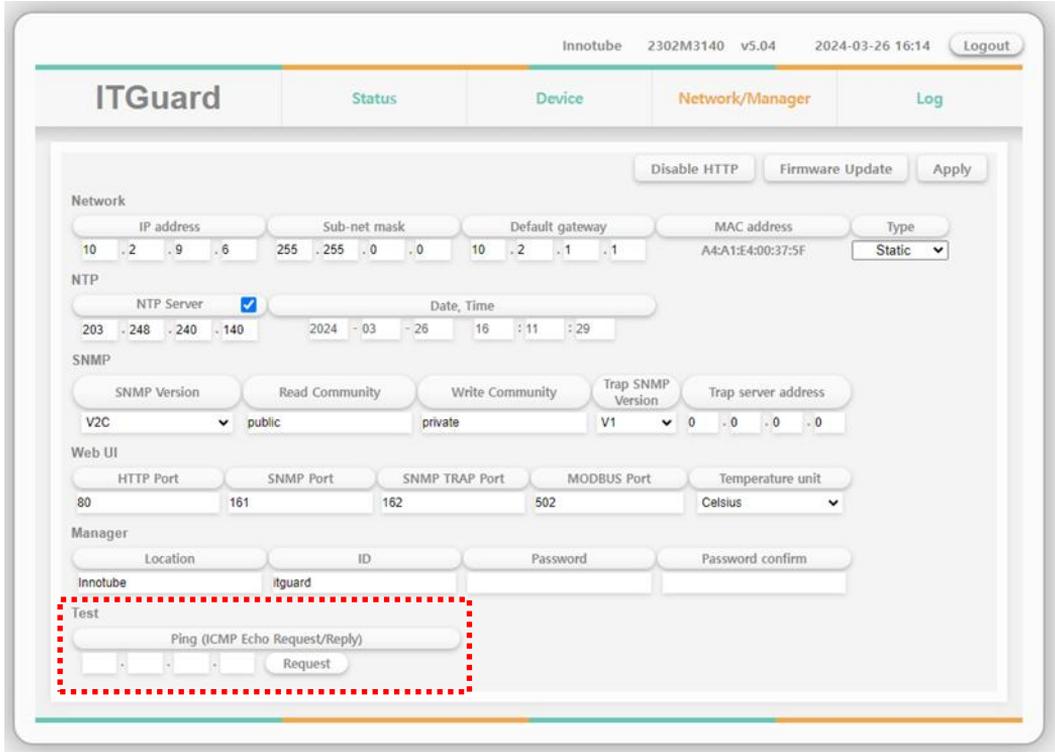


- 트랜스미터와 같은 망에 연결된 장비에 Ping 을 보내 네트워크 연결을 확인합니다.
- 빈 입력창에 확인하려는 장비 IP 를 입력한 뒤 Request 버튼을 누릅니다.

- 성공 시: Ping (ICMP Echo Request/Reply) 11 . 79 . 50 . 250 Request Success


- 실패 시: Ping (ICMP Echo Request/Reply) 3 . 79 . 50 . 250 Request Failure

⑦ Disable HTTP

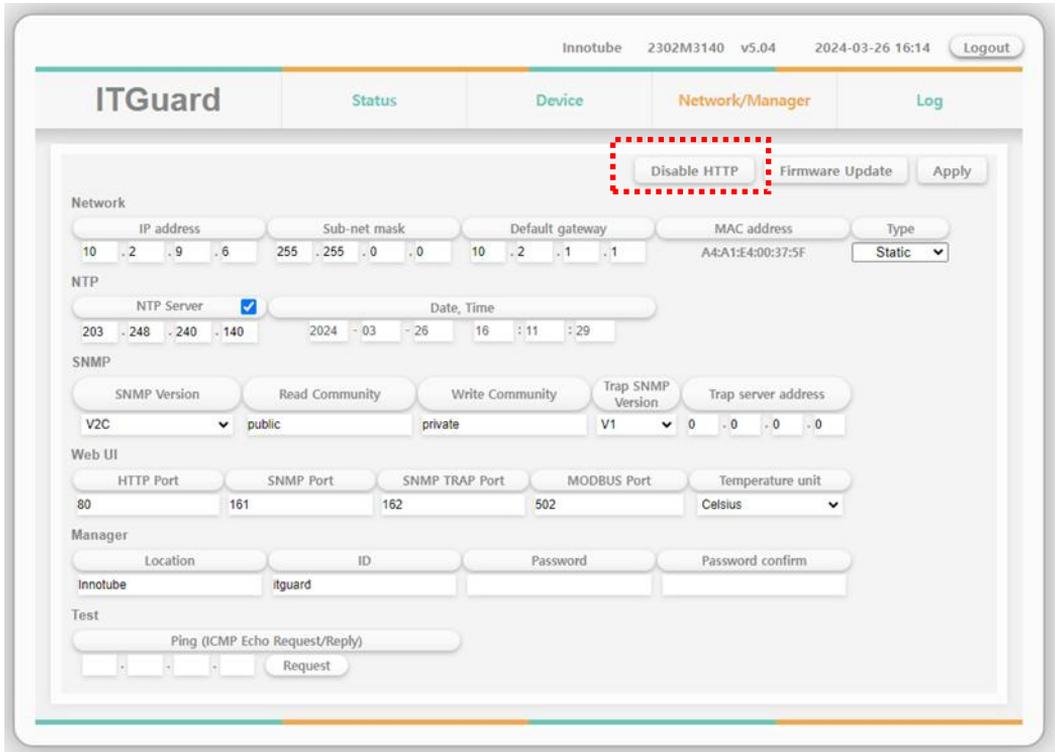

- 웹 UI 를 비활성화 합니다.
- 해당 설정을 수행한 뒤 다시 웹 UI 를 사용하려면 장비의 LCD 메뉴에서 Network>HTTP>Use web page 를 YES 로 설정합니다.

⑧ Firmware update

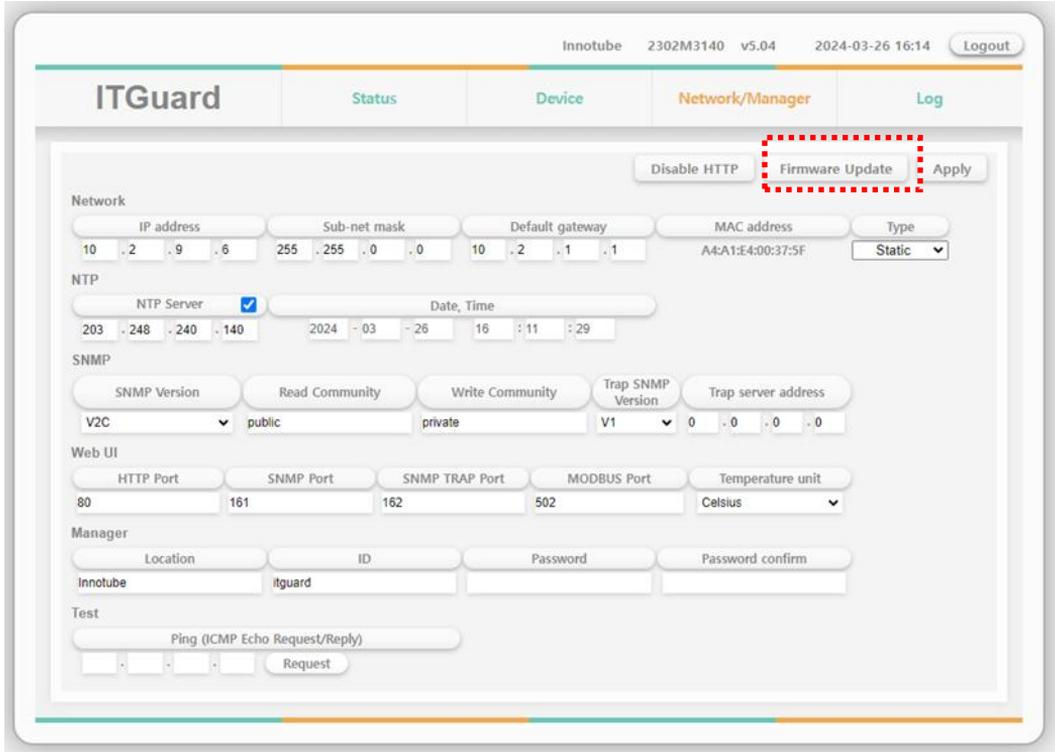


- 최신 펌웨어로 업데이트합니다.
- 클릭 시 업데이트 여부를 확인하는 팝업이 뜹니다.




## 이더넷 스마트 트랜스미터 운영자 매뉴얼

- 확인을 누르면 펌웨어 업데이트 화면으로 넘어가기 위한 로딩창이 뜹니다.

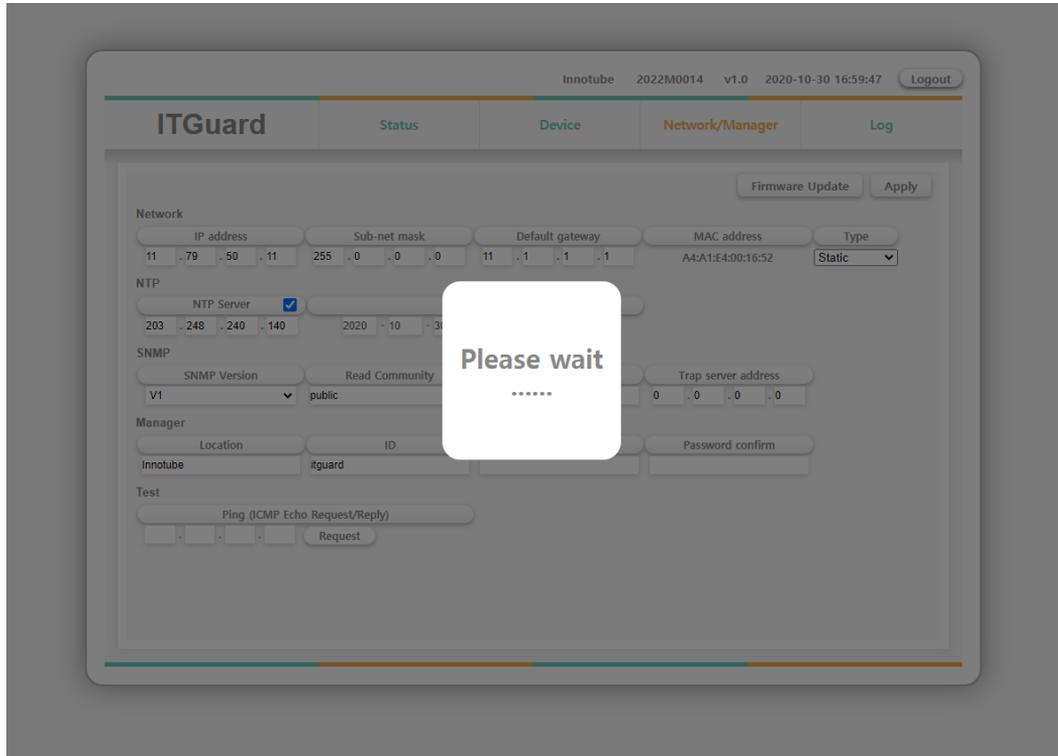

6. Log

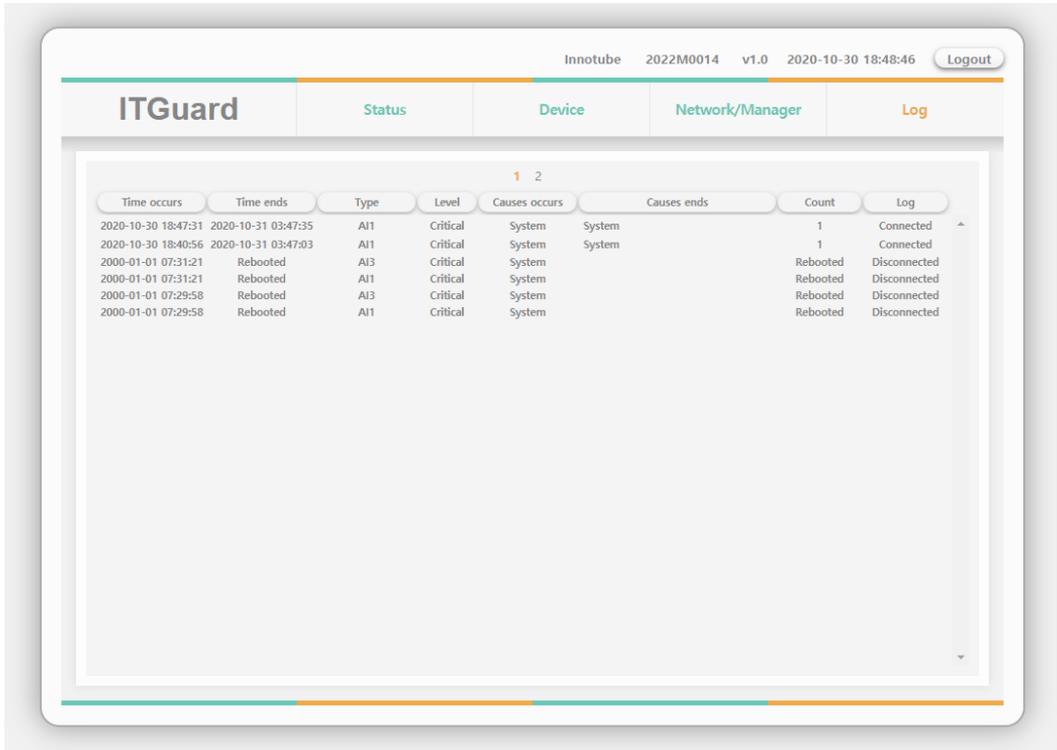

㉞ 최대 5페이지까지 저장되며 페이지당 127개의 기록이 저장됩니다.

㉞ 저장 개수 초과 시, 가장 오래된 날짜부터 127개 단위 씩 삭제된 후 새로운 내역을 저장합니다.

System log 출력 항목		
①	Time occurs	경보 발생 시각 및 동작 시작 시각
②	Time ends	경보 및 동작 종료 시각
③	Type	경보 및 동작 원인
④	Level	경보 수준
⑤	Causes occurs	경보 발생 및 동작 시작 원인
⑥	Causes ends	경보 및 동작 종료 원인
⑦	Count	동작 횟수(릴레이 용)
⑧	Log	경보 및 동작 내용

## ▣ 점검 및 장애처리 방법


### 제 1 절 전원

#### 1. DC 전압 확인

- ▣ **적정 전압(24V)**이 입력되지 않으면 장비 장애 및 오동작의 원인이 될 수 있습니다. 입력 전압이 적정 수준인지 확인하십시오.

#### 2. POE 전원 공급 확인


- ▣ POE 전원을 사용할 경우, **전원 공급원의 POE 전원 지원 여부 및 동작 상태**를 확인하십시오.

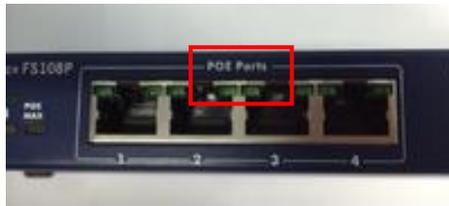

- 일반적으로 스위치 및 허브에 POE 지원 여부가 표시되어 있습니다.

#### 3. 전원 인가 케이블 확인

- ▣ **전원 인가 케이블의 상태(터미널 블록 체결, 케이블 단선 등)**를 확인하십시오.
- ▣ 터미널 블록 체결 방법 (**1번 : V+, 4번 : V-**)

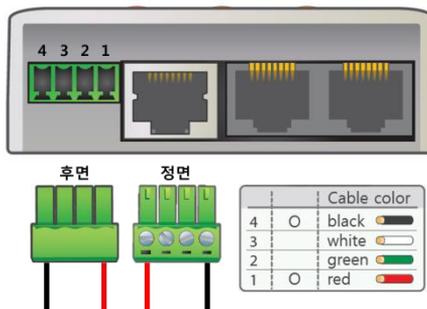

## 제 2 절 네트워크

### 1. 네트워크 정보 확인

- ☞ 연결할 '이더넷 스마트 트랜스미터'의 네트워크 정보가 설치 환경과 일치한 지 확인하십시오.
- ☞ LCD UI를 통해 네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.

['1. Network'](#) 페이지에서 해당 정보를 확인하는 설명입니다.

### 2. LCD 확인

- ☞ 네트워크 통신을 송·수신할 경우 LCD창에 아이콘으로 표시됩니다.  
'((●))' 아이콘을 확인하십시오.



### 3. 연결 스위치(허브) 링크 LED 확인

- ☞ '이더넷 스마트 트랜스미터'와 연결된 스위치 쪽 링크 LED를 확인하십시오.
- ☞ 링크 LED에 점멸이 없을 경우 통신 송·수신이 되지 않는 경우입니다.
- ☞ 랜 케이블을 스위치의 다른 커넥터에 연결하거나 교체하여 연결합니다.
- ☞ 지속적으로 통신이 되지 않을 경우 스마트 트랜스미터의 네트워크 결함이 발생한 경우입니다.

## 제 3 절 Web 접속

- ☞ 접속하려는 '이더넷 스마트 트랜스미터'의 전원이 인가된 상태인지 확인하십시오.
- ☞ 접속을 시도하는 PC가 '이더넷 스마트 트랜스미터'와 같은 인터넷 망에 속해 있는지 확인하십시오.
- ☞ 접속하려는 네트워크 정보(IP주소, 넷마스크, 게이트웨이)가 '이더넷 스마트 트랜스미터'와 일치하는 지 확인하십시오.
- ☞ 웹 접속 시 아래처럼 나올 경우



- LCD 메뉴를 이용하여 장비를 재부팅 합니다. 21쪽 참조.
- 재부팅 후 재접속합니다.

※ 점검 및 장애처리 후에도 장치의 오류가 발생할 경우에는 다음 연락처로 수리 및 교환 문의를 해 주시기 바랍니다.



Tel. 031)741-5001